


RYSUNEK TYPOWY

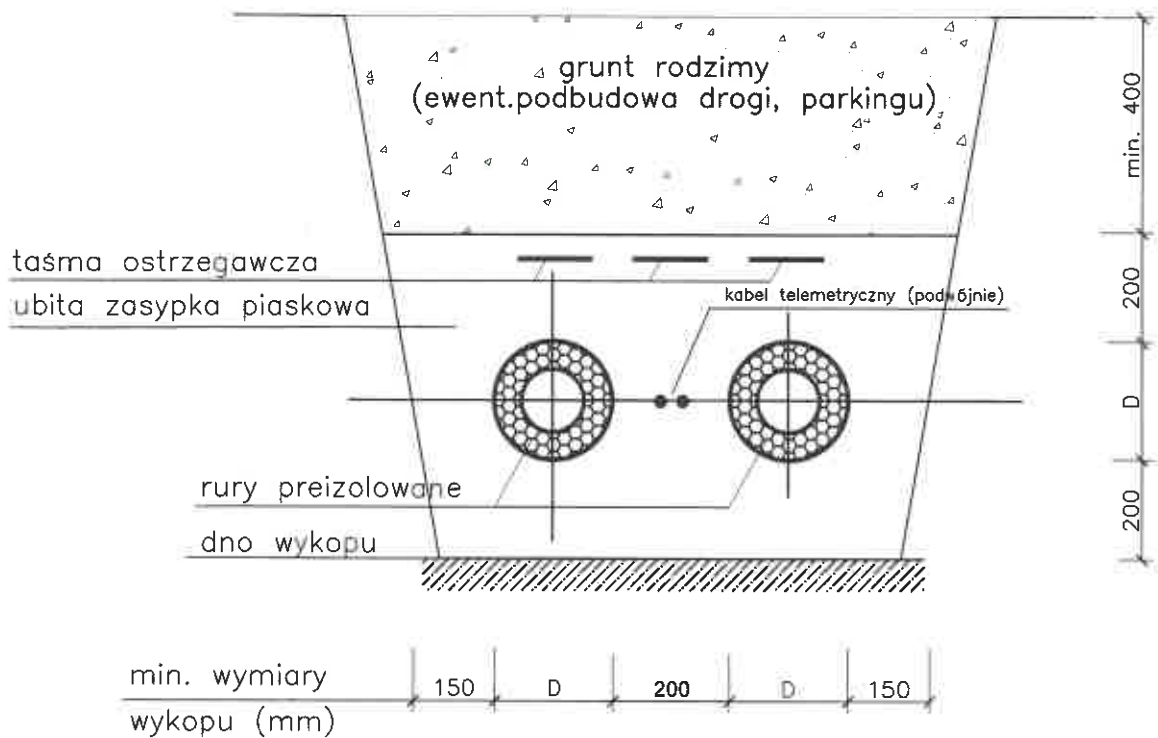

UWAGI :

1. Minimalna grubość zagęszczonej podsypki oraz zasyпки piaskowej wynosi 20 cm.
2. W miejscu wykonywania połączeń spawanych oraz montażu muf wykopu należy poszerzyć o ok. 30 cm.

PROJEKT PRZYŁĄCZA			
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Spółka z o.o. Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108			Data 30.09.2021.
Projektował	mgr inż. Bogdan LISZKA		Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN50/140mm do budynku przy ul. Stanisława Staszica 1 w Bielsku-Białej
Opracował	mgr inż. Bogdan LISZKA		
Skala _	UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE		Rys. nr 07