


# RYSUNEK TYPOWY

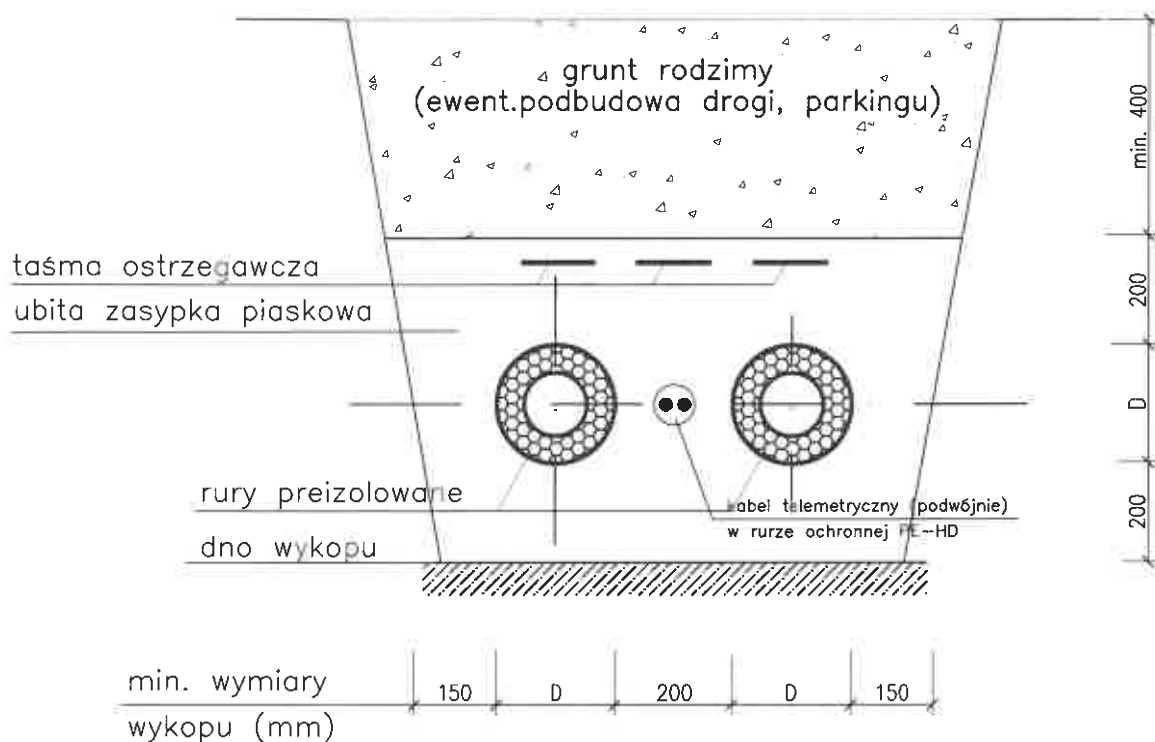

## UWAGI :

1. Minimalna grubość zagęszczonej podsypki oraz zasypki piaskowej wynosi 20cm.
2. W miejscu wykonywania połączeń spawanych oraz montażu muf wykopy należy poszerzyć o ok. 30cm.

PROJEKT PRZYŁĄCZA			
USŁUGI PROJEKTOWE Michał Jasonek 43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 28/40			
INWESTOR	: Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Spółka z o.o. Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108		Data 30.07.2021.
Projektował	inz. Michał JASONEK		Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz parkingiem podziemnym przy ul. Browarnej - Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.
Opracował	inz. Michał JASONEK		
UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE			Rys. nr 07